


# バタフライ弁基本選定フローチャート

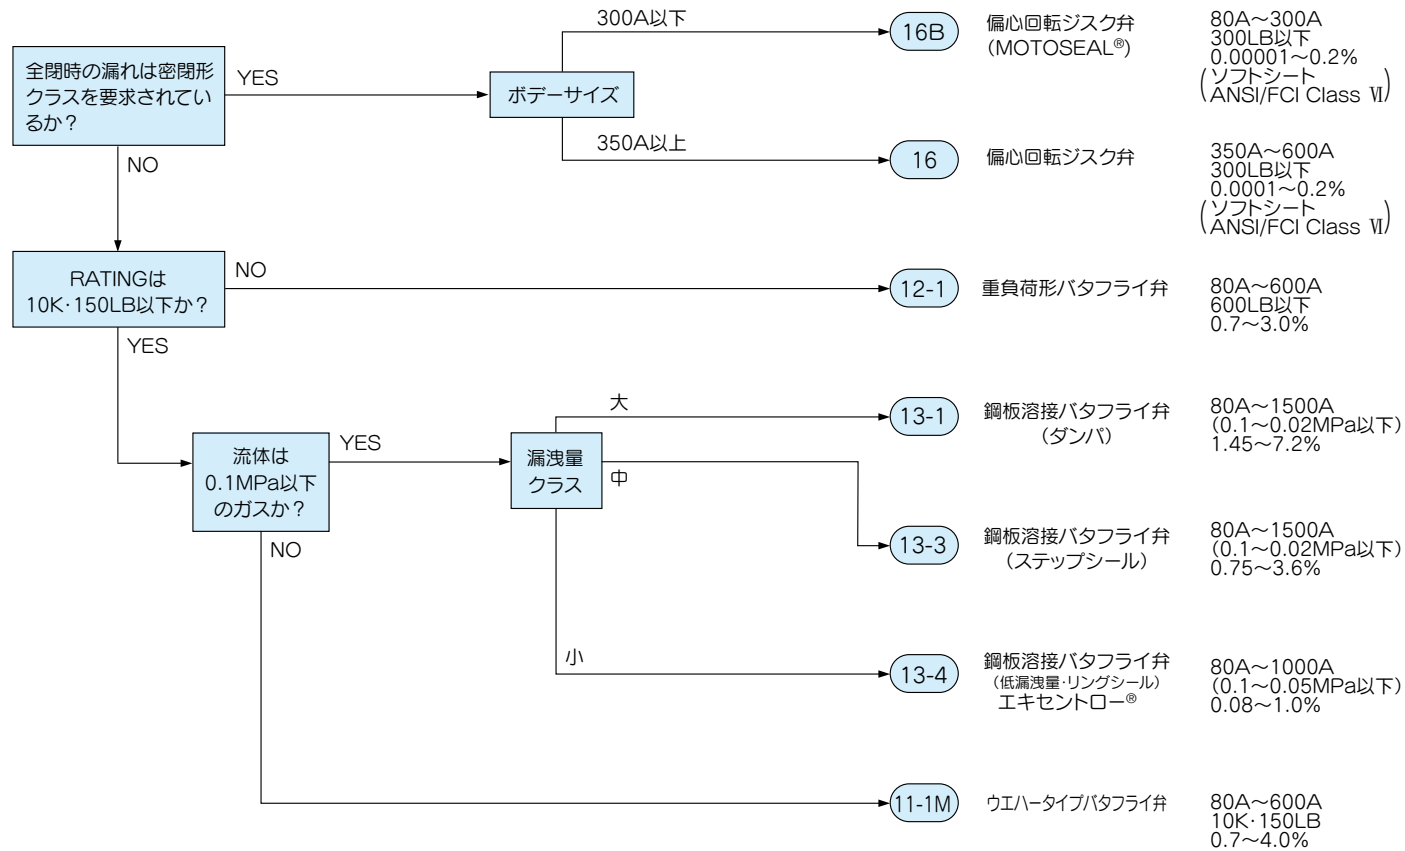

- 注) : 1. このフローチャートから外れる仕様についてはお問い合わせ願います。  
 2. キャビテーション、スラリー、フラッシングサービスについてはグローブ弁を選定して下さい。  
 3. -20℃未満の低温サービスには (16) を選定して下さい。  
 4. 高温(500℃超) 微圧ガスサービスには (13) シリーズを選定して下さい。